


Prueba de Flujo


El nivel IDDSI depende de la cantidad de líquido restante después de 10 segundos de flujo.




1. Remueva el tapón.

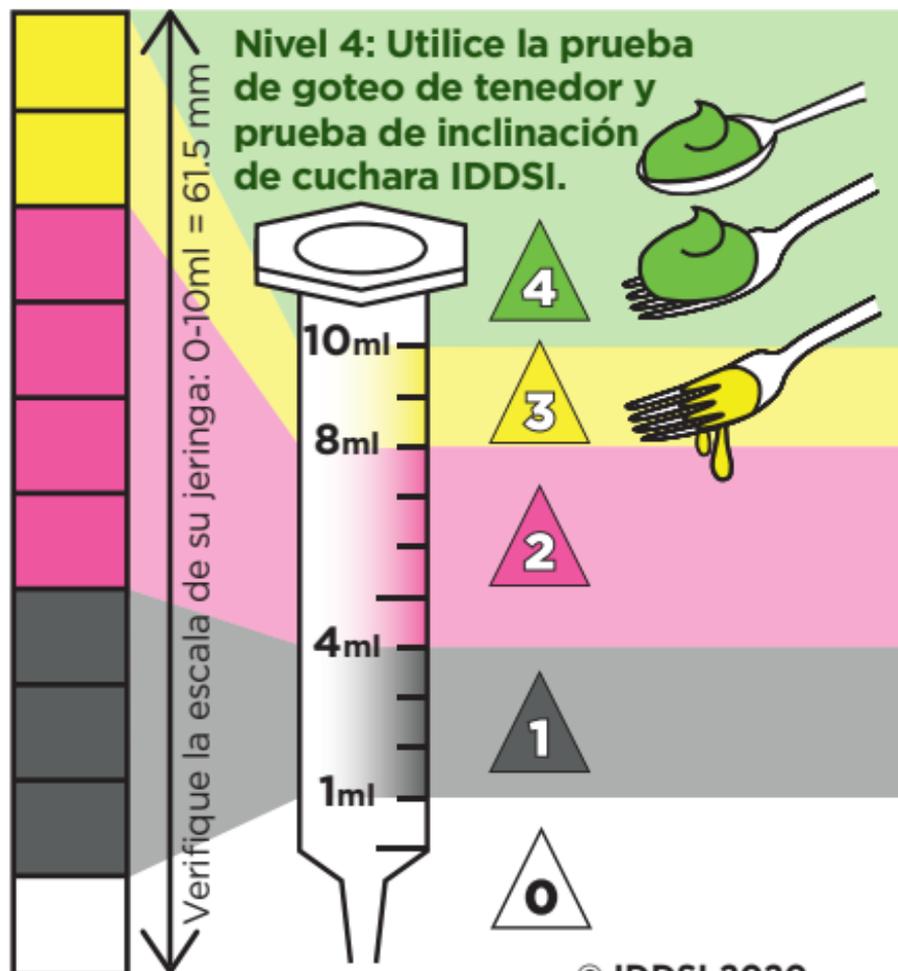


2. Cubra la boquilla con el dedo y llene 10 mL.

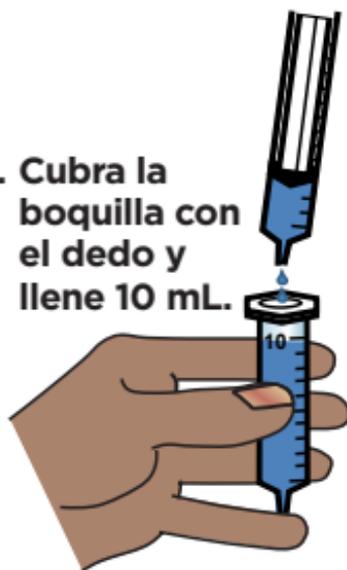

3. Libere la boquilla e inicie el cronómetro.

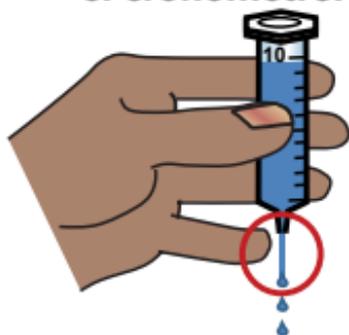

4. Detenga el flujo a los 10 segundos.

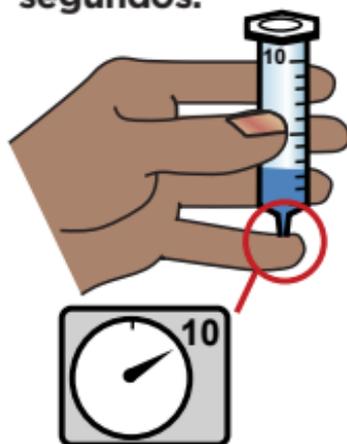

Vea el otro lado para corroborar el nivel IDDSI

© IDDSI 2020